

ANEXO G

RUÍDOS

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO)



MULTIGEO MINERAÇÃO, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
SÃO PAULO - SP

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO) EM ÁREAS
DE INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DA
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA – UNIDADE DE TAPIRA - MG

Execução

MAIO DE 2022

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº.:	AR331-22
DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO:	22/06/22

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS AMOSTRAGENS E ENSAIOS

Nome do laboratório:	Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda	Endereço do laboratório:	Rua Hamacek, 122 - Lucília - João Monlevade - MG
CNPJ:	05.770.537/0001-54	e-mail:	ecoar@ecoarma.com.br

**EQUIPE TÉCNICA DA ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL PELOS TRABALHOS DE CAMPO**

NOME	FUNÇÃO
WIARLEY RHUBINER DE SOUZA MARTINS	COLETOR DE AMOSTRA I

**EQUIPE TÉCNICA DA ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE RELATÓRIO**

NOME	FUNÇÃO	REGISTRO PROFISSIONAL
JUCÉLIO BRUZZI	GERENTE TÉCNICO	CRQ MG nº. 02.406.382 - 2ª Região CREA-MG: 200472/D

NOME E INFORMAÇÕES DE CONTATO DO CLIENTE

Razão Social: Multigeo Mineração, Geologia e Meio Ambiente LTDA	Endereço: Rua Cláudio Soares, N° 75 - Pinheiros - São Paulo - SP
CNPJ: 00.405.351/0001-82	
e-mail 01: vinicius.fujita@multigeo.com.br	Telefone: (11) 99457-0660

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO POR PARTE DO CLIENTE

Vinícius Fujita

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LABORATÓRIO

Amostragens e ensaios de campo: No entorno da planta de mineração da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda – Unidade de Tapira - MG, no(s) ponto(s) descrito(s) no tópico Pontos Monitorados deste relatório.	Ensaios de laboratório: Em nossas instalações permanentes, situada à Rua Hamacek, 122 Lucília, João Monlevade - MG. CEP 35.930-240
---	--

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados das medições dos níveis de pressão sonora (ruído) avaliados nas áreas de influência das atividades operacionais de mineração da Mosaic Fertilizantes P&K Lta – Unidade de Tapira - MG, em atendimento a Multigeo Mineração, Geologia e Meio Ambiente LTDA.

São apresentados os resultados das medições realizadas em **maio de 2022**, em 05 (cinco) pontos de monitoramento, localizados no entorno do empreendimento.

2. METODOLOGIA DE REFERÊNCIA

2.1. Métodos de Referência

ABNT NBR 10151:2019 Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de uso geral

2.2. Abreviações/Definições

Nível de pressão sonora contínuo ponderada em A - $L_{Aeq,T}$: Nível de pressão sonora contínuo ponderada em A no espectro global, obtido por integração no tempo T ($L_{Aeq,T}$), deve ser medido diretamente ou calculado pela média logarítmica ponderada no tempo de resultados integrados em intervalos de tempo parciais, sendo o resultado expresso por meio do descritor $L_{Aeq,T}$, em decibéis (dB). Esse descritor é necessário para a avaliação de sons contínuos e intermitentes, de som impulsivo e para a avaliação sonora ambiental em ambientes externos de edificações.

Nível máximo de pressão sonora em A e em F, L_{AFmax} : O nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F no espectro global, obtido durante a medição do $L_{Aeq,T}$, deve ser expresso pelo descritor L_{AFmax} , em decibéis.

Nível de pressão sonora contínuo em bandas proporcionais de 1/1 de oitava $L_{Zeq,T,fHz(1/1)}$: Os níveis de pressão contínuos equivalentes nas bandas proporcionais de 1/1 de oitava devem ser medidos na ponderação Z em frequência, conforme a IEC61672-1, pelo menos nas bandas de frequências nominais 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz e 8 KHz.

Nível de pressão sonora contínuo em bandas proporcionais de 1/3 de oitava $L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$: Os níveis de pressão contínuos equivalentes nas bandas proporcionais de 1/3 de oitava devem ser medidos na ponderação Z em frequência, conforme a IEC61672-1, pelo menos nas bandas de frequências nominais 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1 KHz, 1,2 KHz, 1,6 KHz, 2 KHz, 2,5 KHz, 3,15 KHz, 4 KHz, 5 KHz, 6,3 KHz, 8 KHz e 10 KHz.

L_{esp} : Nível de pressão sonora de um som específico referente às fontes sonoras contribuintes. Pode ser medido diretamente, quando este for predominante sobre as fontes sonoras residuais ou calculado indiretamente, subtraindo-se do som total a influência do som residual, conforme a equação abaixo:

$$L_{esp} = 10 \cdot \log_{10}(10^{\frac{L_{total}}{10}} - 10^{\frac{L_{residual}}{10}})$$

$L_{Aeq(tonal)}$: Nível de pressão sonora do som tonal

$L_{Aeq(res)}$: Nível de pressão sonora do som residual

2.1. Símbolos

Tabela 3.1 - Símbolos e significados	
Grandeza	Símbolo
Nível de pressão sonora equivalente, ponderada em A e integrado em um intervalo T	$L_{Aeq,T}$
Nível máximo de pressão sonora ponderada em A e em F	L_{AFmax}
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/1)}$
Nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em Z, em banda proporcional de frequência nominal f Hz, de 1/3 de oitava e integrado em um intervalo de tempo T	$L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$
Exemplos de notação:	
$L_{Aeq,30s} = 45,6$ dB, quando T = 30 s	
$L_{AFmax} = 45,6$ dB	
$L_{Zeq,30s,8\ kHz(1/1)} = 45,6$ dB, onde f = 8 KHz em banda de 1/1 oitava e T = 30 s	
$L_{Zeq,30s,8\ kHz(1/3)} = 45,6$ dB, onde f = 8 KHz em banda de 1/3 oitava e T = 30 s	

2.2. Equipamentos Utilizados

Foi utilizado o medidor de pressão sonora, calibrador e software descrito na Tabela 3.2 abaixo. O Anexo A, contém os certificados de calibração dos equipamentos.

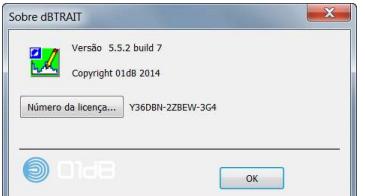
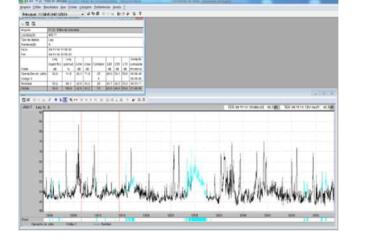
Tabela 3.2 - Medição de Ruído		
Medidor de Ruído	Calibrador acústico	Software
Código: ECOMR006 Marca: 01dB Tipo: 01 Modelo: Solo Nº. de Série: 65280 Data da Calibração: 26/02/21 Validade da Calibração: 26/02/23 Organismo Calibrador: Total Safety Ltda Nº. do Certificado: RBC1-11379-578 Norma IEC atendida: 61672	Código: ECOCA009 Marca: 01dB Tipo: 01 Modelo: Cal31 Nº. de Série: 95011 Data da Calibração: 30/03/21 Validade da Calibração: 30/03/23 Organismo Calibrador: Total Safety Ltda Nº. do Certificado: RBC2-11414-570 Norma IEC atendida: 60942	
 Fusion Solo		

Figura 03 - Medidores de Ruído Fusion / Solo

Figura 04 - Calibrador acústico

Figura 05 - Software dBtrait 5.5

2.3. Estratégias de Medição

As medições dos níveis de pressão sonora (ruído), nas áreas sobre a influência das atividades da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda- Unidade Tapira - MG, foram realizadas em **5 (cinco)** pontos localizados no entorno do empreendimento, de forma a verificar os níveis de pressão sonora nos receptores potencialmente críticos e comparar esses níveis com os limites legais aplicáveis.

Foram realizadas medições nos períodos diurno e noturno. A duração da medição foi definida de forma a permitir a caracterização das fontes objeto de medição.

As medições foram realizadas em modo contínuo, registrando nível de pressão sonora contínuo ponderada em A no espectro global, obtido por integração no tempo T ($L_{Aeq,T}$), de um em um segundo, para determinar os níveis sonoros provenientes do empreendimento.

Foi usado em todas as avaliações o protetor para o microfone, evitando a interferência do vento.

Foi usado em todas as avaliações o anemômetro para monitoramento da velocidade dos ventos.

Após a realização das medições, foi realizada a análise e tratamento dos dados, para verificar se as fontes sonoras em estudo apresentam características de sons tonais ou impulsivos, conforme os critérios definidos pela norma ABNT NBR 10151:2019 nas tabelas 2.3 e 2.4 abaixo:

Tabela 2.3 - Critérios para caracterização de som tonal	
Banda de 1/3 de oitava de interesse	Diferença aritmética entre o $L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$ da banda de interesse e o $L_{Zeq,T,fHz(1/3)}$ de cada banda adjacente
25 Hz a 125 Hz	≥ 15 dB
160 Hz a 400 Hz	≥ 8 dB
500 Hz a 10.000 Hz	≥ 5 dB

Tabela 2.4 - Critério para caracterização de som impulsivo
O ruído é considerado impulsivo quando o resultado da subtração aritmética entre L_{AFmax} e o $L_{Aeq,T}$, medido durante a ocorrência do som impulsivo, for igual ou superior a 6 dB ($L_{AFmax} - L_{Aeq,T} \geq 6$ dB). Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justificativa de sua escolha

Correções para Ruídos com Características Especiais

O nível corrigido L_R para ruído com características impulsivas ou de impacto ou tonais é calculado conforme a equação abaixo:

$$L_R = L_{Aeq} + K_I + K_T$$

Onde:

L_{Aeq} : é o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A associado à(s) fonte(s) sonora(s) objeto de avaliação para sons contínuos ou intermitentes;

K_I : é igual a 5 quando for caracterizado som impulsivo

K_T : é igual a 5 quando for caracterizado som tonal.

As fontes sonoras monitoradas não apresentaram características de sons tonais ou impulsivos, com isso foi adotado o método simplificado (8.1) da Norma ABNT NBR 10151:2019 para o monitoramento, sem a necessidade de correção, e, portanto, $L_{Aeq} = L_R$.

2.4. Garantia da validade dos resultados

Conforme determina a norma ABNT NBR 10151:2019, item 7.2, o medidor de pressão sonora deve ajustado antes e verificado após uma série de medições, com o calibrador acústico, para que possam ser detectados possíveis desvios no medidor, que possam comprometer a confiabilidade dos resultados. A Tabela 2.5 contém os resultados dessa verificação, bem como o limite máximo de desvio permitido pela ABNT NBR 10151:2019:


Tabela 2.5 - Resultados da verificação do medidor de pressão sonora			
Verificação	Data	Desvio (dB)	Tolerância (db)
01	24/05/22	0,0	± 0,5

2.5. Adições, desvios ou exclusões em relação aos métodos de ensaios

Não aplicável

3. PONTOS MONITORADOS

3.1. Imagem aérea

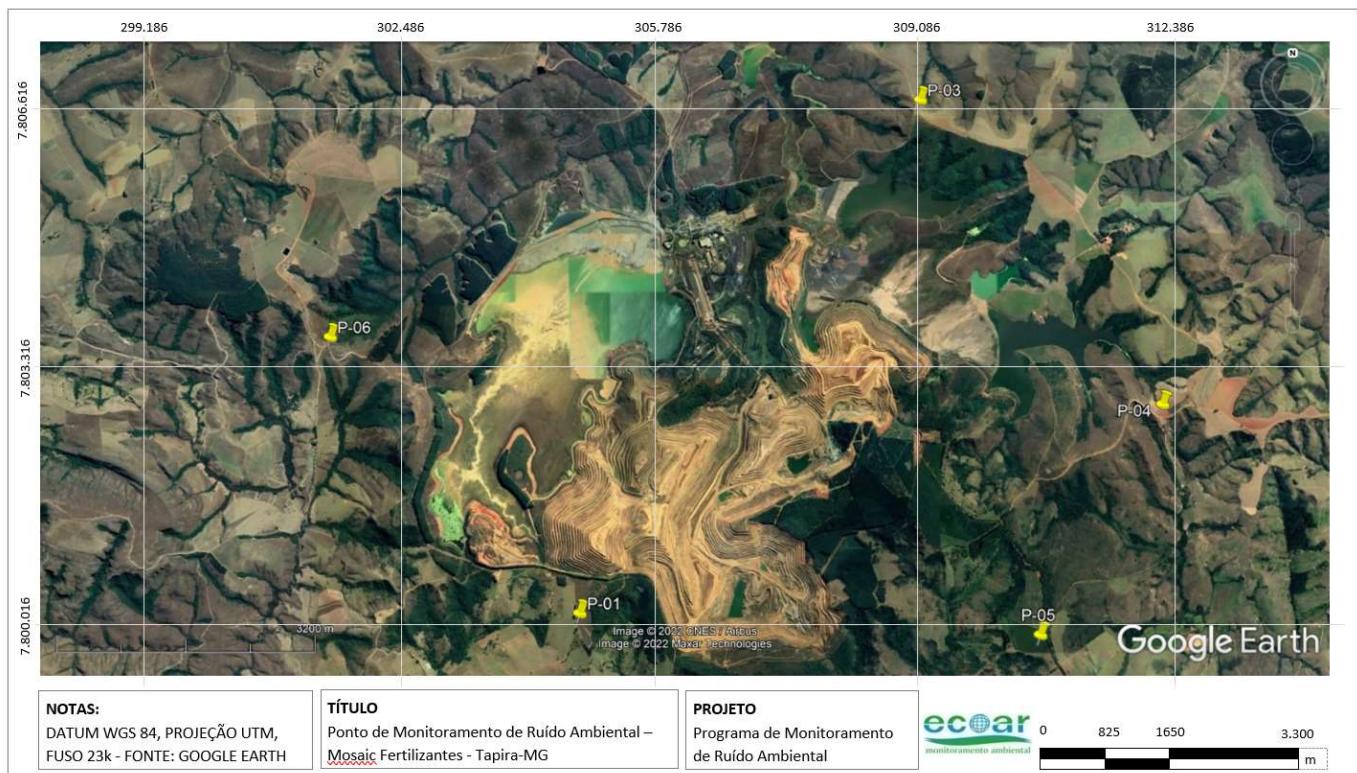

Ponto de Monitoramento

3.2. Foto e Coordenadas

P-01							
<p>25 de maio de 2022 12:37:52 23K 304877 7799946 Estrada sem nome Tapira Minas Gerais</p>	Coordenadas Geográficas <table> <tr> <td>Latitude</td><td>-19.886977°</td></tr> <tr> <td>Longitude</td><td>-46.863746°</td></tr> <tr> <td>Datum</td><td>WGS-84</td></tr> </table> <p>Tipo de área habitada, conforme ABNT NBR 10151:2019</p> <p>Área de residências rurais</p>	Latitude	-19.886977°	Longitude	-46.863746°	Datum	WGS-84
Latitude	-19.886977°						
Longitude	-46.863746°						
Datum	WGS-84						

P-03	
	Coordenadas Geográficas
Latitude	-19.829270°
Longitude	-46.822894°
Datum	WGS-84
Tipo de área habitada, conforme ABNT NBR 10151:2019	
Área de residências rurais	

P-04	
	Coordenadas Geográficas
Latitude	-19.863804°
Longitude	-46.794445°
Datum	WGS-84
Tipo de área habitada, conforme ABNT NBR 10151:2019	
Área de residências rurais	

P-05	
	Coordenadas Geográficas
Latitude	-19.889261°
Longitude	-46.809543°
Datum	WGS-84
Tipo de área habitada, conforme ABNT NBR 10151:2019	
Área de residências rurais	

P-06	
	Coordenadas Geográficas
Latitude	-19.856217°
Longitude	-46.893880°
Datum	WGS-84
Tipo de área habitada, conforme ABNT NBR 10151:2019	
Área de residências rurais	

4. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM VIGOR

A Resolução nº 001 de 08 de março de 1990 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, em todo o Território Nacional.

Tal resolução estabelece que as medições devem ser efetuadas de acordo com a norma ABNT NBR 10151:2000 - Acústica - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade - Procedimento. Essa norma, revisada em junho de 2000, fixa as condições exigíveis para medição e avaliação da aceitabilidade de ruído nas comunidades, além de definir os limites máximos para os níveis de ruído, de acordo com a tipologia de área em questão.

Em março de 2020, a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, publicou a versão corrigida da ABNT NBR 10151:2019 - Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de uso geral, que cancelou e substituiu a versão corrigida de 2020 da referida norma, passando a vigorar portanto como a norma de referência que estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos às edificações, além de estabelecer limites e procedimentos para a avaliação dos resultados em função do uso e ocupação do solo.

A Tabela 4.1 abaixo contém os limites de níveis de pressão sonora (RL_{Aeq}), para cada tipo de área habitada:

Tipos de áreas	RL_{Aeq}	
	Diurno	Noturno
Área de residências rurais	40	35
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas	50	45
Área mista, predominantemente residencial	55	50
Área mista, com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa	60	55
Área mista, com predominância de atividades culturais, lazer e turismo	65	55
Área predominantemente industrial	70	60

Fonte: ABNT NBR 10151:2019 - Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação de uso geral.

A avaliação é realizada pela comparação do $L_{Aeq,T(total)}$ medido com a contribuição do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliação, no respectivo período-horário, com os limites de RL_{Aeq} em função do uso e ocupação do solo no local da medição. Considera-se aceitável o resultado quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela 4.1.

Quando a $L_{Aeq,T(total)}$ medido for superior ao limite RL_{Aeq} para a área e o horário em questão, estabelecido na Tabela 4.1, deve-se calcular o nível de pressão sonora específico $L_{Aeq(específico)}$ da fonte sonora objeto de avaliação, conforme 2.2. Considera-se aceitável o resultado do $L_{Aeq(específico)}$ quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela 4.1.

O enquadramento do(s) ponto(s) monitorado(s) nesta campanha de monitoramento, de acordo com os tipos de áreas, definidas pela ABNT NBR 10151:2019, está descrito na(s) tabela(s) de descrição do(s) ponto(s) monitorado(s) no item 3.

Cumpre ressaltar que esses padrões legais se referem a ruído ambiental, ou seja, que ocorre fora dos limites do empreendimento em questão.

Os limites de horário para o período diurno e noturno da tabela acima podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno deve começar depois das 22hs e não deve terminar antes das 7hs do dia seguinte. Se o dia seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não deve ser antes das 9 horas.

A classificação do tipo de área nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata durante as medições dos níveis de ruído. A classificação do tipo de uso e ocupação pode não estar correspondente com o zoneamento oficial do município, pois há alterações frequentes na ocupação e uso, havendo alterações no tipo de uso e zoneamento local.

Conforme já adiantado anteriormente, as fontes sonoras monitoradas não apresentaram características de sons tonais ou impulsivos, com isso foi adotado o método simplificado (8.1) da Norma ABNT NBR 10151:2019 para o monitoramento, sem a necessidade de correção, e, portanto, $L_{Aeq} = LR$.

5. RESULTADOS

Tabela 5.1 - Níveis de pressão sonora no período diurno								
Ponto	Data do ensaio	Horário inicial	Velocidade dos Ventos (m/s)	Tempo Total de Medição (minutos)	Tempo Total de Integração (minutos)	L_{res} (som residual) dB	$L_{Aeq,T}$ ⁽¹⁾ dB	Limite ⁽²⁾ dB
P-01	25/05/22	12:38	4,3	10:00	10:00	52	52 ⁽¹⁾	40
P-03	25/05/22	10:51	4,2	10:00	10:00	39	39 ⁽¹⁾	40
P-04	25/05/22	11:32	4,2	10:00	10:00	48	48 ⁽¹⁾	40
P-05	25/05/22	12:14	4,1	10:00	10:00	56	56 ⁽¹⁾	40
P-06	25/05/22	10:04	3,8	10:00	10:00	52	52 ⁽¹⁾	40

⁽¹⁾ Não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente das atividades operacionais da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda., e, portanto, os valores de som residual (L_{res}) são iguais aos valores de L_{Aeq} . Isso pode ser visualizado nos histogramas das medições em anexo. Com isso, constata-se que, nos pontos marcados com a Observação ⁽¹⁾, não houve influência do empreendimento para os níveis de pressão sonora locais.

⁽²⁾ Limite definido pela ABNT NBR 10151:2019

Ensaio realizado nas instalações do cliente, na(s) data(s) acima, portanto a data de recebimento não se aplica.

Limite de Quantificação do Método: 20 dB

Tabela 5.2 - Níveis de pressão sonora no período noturno								
Ponto	Data do ensaio	Horário inicial	Velocidade dos Ventos (m/s)	Tempo Total de Medição (minutos)	Tempo Total de Integração (minutos)	L_{res} (som residual) dB	$L_{Aeq,T}$ ⁽¹⁾ dB	Limite ⁽²⁾ dB
P-01	24/05/22	23:04	4,1	10:00	09:14	37	37 ⁽¹⁾	35
P-03	25/05/22	00:34	4,0	10:00	09:56	30	30 ⁽¹⁾	35
P-04	25/05/22	00:06	4,5	10:00	10:00	26	26 ⁽¹⁾	35
P-05	25/05/22	23:40	4,0	10:00	10:00	41	41 ⁽¹⁾	35
P-06	24/05/22	22:31	4,0	10:00	10:00	33	33 ⁽¹⁾	35

⁽¹⁾ Não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente das atividades operacionais de mineração da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda., e, portanto, os valores de som residual (L_{res}) são iguais aos valores de L_{Aeq} . Isso pode ser visualizado nos histogramas das medições em anexo. Com isso, constata-se que, nos pontos marcados com a Observação ⁽¹⁾, não houve influência do empreendimento para os níveis de pressão sonora locais.

⁽²⁾ Limite definido pela ABNT NBR 10151:2019

Ensaio realizado nas instalações do cliente, na(s) data(s) acima, portanto a data de recebimento não se aplica.

Limite de Quantificação do Método: 20 dB

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Foram apresentados neste relatório os resultados da campanha de monitoramento de ruído, no entorno da planta de mineração da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda, em áreas sobre as áreas de das atividades operacionais, localizada no município de Tapira - MG

Comparando os resultados obtidos nas avaliações realizadas, visando conhecer a os níveis de ruído no entorno, considerando as fontes geradoras, as circunstâncias e as situações dos locais no momento das medições, conclui-se que:


- Os resultados obtidos para o monitoramento de pressão sonora, estão em conformidade com o limite definido pela ABNT NBR 10151:2019, uma vez que, conforme mencionado nas tabelas do tópico 5, não foi captado pelo medidor de pressão sonora nenhum tipo de ruído proveniente das atividades operacionais de mineração da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda., e, portanto, os valores de som residual (L_{res}) são iguais aos valores de L_{Aeq} .

Vale ressaltar que, os maiores picos captados pelo medidor, são de fontes externas, como por exemplo: grilos, cigarras, cães, animais na mata e pássaros. Além disso, a via próxima aos pontos de medições interliga a cidade de Tapira-MG e outros empreendimentos próximos da Mosaic Fertilizantes P&K Ltda. Mediante ao que fora exposto, conclui-se que o ruído ambiente já ultrapassa o limite definido pela referida legislação.

Encontra-se à disposição da contratante os registros de dados brutos, informações sobre equipamentos e softwares utilizados e detalhamentos sobre os procedimentos de medição e análise dos resultados empregados.

ANEXO A - CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

ANEXO A.1 - Medidor de Ruído

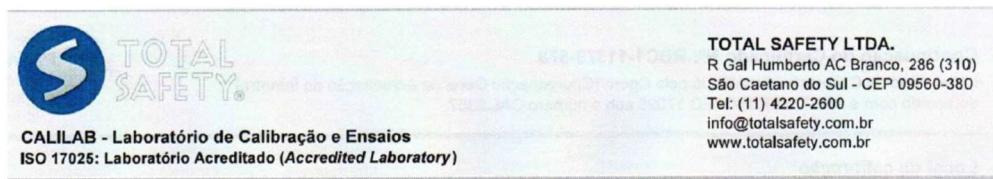

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Calibration Certificate

Nº: RBC1-11379-578

Certificate Number

RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Brazilian Calibration Network

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO <input type="checkbox"/> UTILIZAR SOB CONCESSÃO	
RESP.: <i>[Signature]</i>	DATA: 05/03/21
OBS.: _____	



CLIENTE

Customer

Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda.

Processo / O.S.:

21108

Rua Hamacek, 122 - Lucília

João Monlevade - MG - CEP 35930-240

Interessado

interested party

(o mesmo)

Item calibrado

Calibrated item

Sonômetro integrador (classe 1)

Calllab é um Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Marca

Brand

01dB

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

Modelo

Model

Solo Master 01

Número de série

Serial number

65280

Identificação

Identification

ECOMR0006

(informações adicionais na página 2)

Este certificado é válido apenas para o item descrito, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares. Este certificado somente pode ser reproduzido em sua forma integral e desde que seja legível. Reproduções parciais ou para fins de divulgação em material publicitário, requerem autorização expressa do laboratório. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Data da calibração

Date of calibration (day/month/year)

26/02/2021

Assinado de forma digital
por David Bello
DN: cn=David Bello, o=Total
Safety, ou=Calilab,
email=david@totalsafety.co
m.br, c=BR
Dados: 2-11-2021V-11..

Total de páginas

Total pages number

7

Data da Emissão:

Date of issue

02/03/2021

David Bello
Signatário Autorizado
Authorized Signatory

Página

Page

1

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.

Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Página
Page 2**Local da calibração***Calibration location*

Sede do laboratório Calilab (conforme indicado na página 1).

Condições ambientais*Environmental conditions*

Temperatura	23,6 °C
Umidade relativa	42 %
Pressão atmosférica	928 hPa

Procedimento*Procedure*

IT-572: Método de calibração de acordo com a norma IEC 61672-3:2006 - *Electroacoustics - Sound level meters - Periodic Test*. Por este procedimento são realizados testes elétricos bem como testes acústicos. O conjunto de parâmetros calibrados atende a recomendação do documento DOQ-CGCRE-052.

Plano de calibração*Calibration plan*

Os critérios de seleção do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibração é elaborado e pactuado observando: o uso de métodos apropriados, as características do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o serviço de calibração complete sua finalidade, o laboratório recomenda que este certificado de calibração seja submetido a análise crítica, observando os erros de medição reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parâmetro tem sobre as medições. Sempre que pertinente, são incluídas informações adicionais sobre contrato, solicitações do cliente, plano de calibração e configurações do item. Ajustes e reparos não fazem parte do escopo de acreditação.

Imparcialidade e confidencialidade*Impartiality and confidentiality*

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratório não pode permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. A norma identifica situações de risco à imparcialidade quando os relacionamentos são baseados em propriedade, governança, gestão, pessoal, recursos compartilhados, finanças, contratos, marketing (incluindo promoção de marcas) e pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios pela indicação de novos clientes. Para assegurar a independência do CALILAB e promover um ambiente neutro, de equidade e sem conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associações que a identifiquem como uma parte interessada. O CALILAB é, portanto, um LABORATÓRIO DE TERCEIRA PARTE e não se beneficia em detrimento de resultados de calibrações ou ensaios que sejam favoráveis ou desfavoráveis ao prestígio de uma determinada marca ou modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO 17025:2017.

Incerteza de Medição*Measurement uncertainty*

Os resultados reportados referem-se à média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Quando o fator de abrangência k é um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expressão da incerteza de medição é determinada de acordo o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM). A capacidade de medição e calibração (CMC) do laboratório Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibração a incerteza reportada poderá ser maior do que a CMC.

Informações adicionais do item sob teste*Additional information*

O sonômetro foi submetido aos testes com um microfone marca 01dB, modelo 40CD, s/n 154554, pré-amplificador marca 01dB, modelo PRE 21 S, s/n 15763. As correções de microfone aplicadas para o teste acústico referem-se ao microfone isoladamente, uma vez que este não consta nos modelos listados no manual deste sonômetro. Os fatores de correção em relação ao corpo do medidor não foram declarados no certificado de calibração, pelo qual não foram considerados, caso o fabricante informe tais fatores posteriormente, o resultado será a simples soma destes com os dados de resposta em frequência declarados neste certificado. Software instalado: V1.403.

Rastreabilidade*Traceability*

Gerador: Identificação P234, Certificado DIMCI 1214/2019 (Emitente INMETRO/Laeta)

Calibrador Multi-frequência: Identificação P287, Certificado RBC2-11190-395 (Emitente RBC/Calilab)

Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
 de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Página

Página 3

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
Results
Indicação inicial e indicação após o eventual ajuste

indicação inicial	referência (dB)	indicação (dB)	indicação após eventual ajuste	referência (dB)	indicação (dB)	caráter informativo	
							frequência (Hz)
							1000,0

Linearidade na faixa de referência (em 8000 Hz, com ponderação A)

excitação (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)		tolerância - (dB)		limite superior de linearidade (dB)	nível de referência (dB)
		tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)		
135,0	0,0			1,1	-1,1	135	94,0
134,0	0,0						
129,0	0,0						
124,0	0,0						
119,0	0,0						
114,0	0,0						
109,0	0,0						
104,0	0,0						
99,0	0,0						
94,0	0,0						
89,0	0,0						
84,0	-0,1						
79,0	0,0						
74,0	-0,1						
69,0	-0,1						
64,0	-0,1						
59,0	-0,1						
54,0	-0,1						
49,0	0,0						
44,0	-0,1						
39,0	0,0						
34,0	-0,1						
29,0	0,0						
24,0	0,1						
23,0	0,1						
22,0	0,2						
21,0	0,4						
20,0	0,5						
19,0	0,6						
18,0	0,8						
17,0	0,9						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						

Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Página
Page 4

Linearidade incluindo controle de faixa - não se aplica

final de faixa (dB)	excitação (dB)	erro (dB)	final de faixa (dB)	excitação (dB)	erro (dB)	nível referência (dB)
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—
-	-	-	-	-	-	—

Testes elétricos de curvas de ponderação em frequência A, C e Z (como aplicável)

normalizado em 1000 Hz

frequência [Hz]	erro pond "A" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	0,1	1,5	-1,5	92,0
125	0,1	1,5	-1,5	92,0
250	0,0	1,4	-1,4	92,0
500	0,0	1,4	-1,4	92,0
1000	0,0	1,1	-1,1	92,0
2000	0,0	1,6	-1,6	92,0
4000	-0,1	1,6	-1,6	92,0
8000	-0,5	2,1	-3,1	92,0
16000	-5,1	3,5	-17,0	92,0

incerteza ("A") (dB)
0,2

frequência [Hz]	erro pond "C" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	0,2	1,5	-1,5	92,0
125	0,2	1,5	-1,5	92,0
250	0,1	1,4	-1,4	92,0
500	0,1	1,4	-1,4	92,0
1000	0,0	1,1	-1,1	92,0
2000	0,0	1,6	-1,6	92,0
4000	-0,1	1,6	-1,6	92,0
8000	-0,5	2,1	-3,1	92,0
16000	-5,1	3,5	-17,0	92,0

incerteza ("C") (dB)
0,2

frequência [Hz]	erro pond "Z" (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	nível referência (dB)
63	0,2	1,5	-1,5	92,0
125	0,1	1,5	-1,5	92,0
250	0,1	1,4	-1,4	92,0
500	0,1	1,4	-1,4	92,0
1000	0,0	1,1	-1,1	92,0
2000	0,0	1,6	-1,6	92,0
4000	0,0	1,6	-1,6	92,0
8000	-0,1	2,1	-3,1	92,0
16000	0,0	3,5	-17,0	92,0

incerteza ("Z") (dB)
0,2

Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
 de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

 Página
 Page 5

Ponderações no tempo e na frequência em 1 kHz (A, C, Z)

testes na faixa de referência

excitação pond. (A, F) (dB)	erro pond. (C, F) (dB)	erro pond. (Z, F) (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
94,0	-0,1	-0,1	0,4	0,1

Ponderações no tempo e na frequência em 1 kHz (S, Leq)

testes na faixa de referência

excitação pond. (A, F) (dB)	erro pond. (A, S) (dB)	erro pond. (A, Leq) (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
94,0	0,0	0,0	0,3	0,1

Resposta a pulsos tonais (F; S; LAE)

testes executados conforme aplicável

parâmetro sob teste	largura do trem (ms)	nível esperado (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB) [k=2,87]	nível referência (dB)
Fast	200	133,0	-0,2	0,8	-0,8	0,2	
Fast	2	116,0	-1,0	1,3	-1,8	0,2	
Fast	0,25	107,0	-1,0	1,3	-3,3	0,3	
Slow	200	126,6	-0,1	0,8	-0,8	0,2	
Slow	2	107,0	-0,1	1,3	-3,3	0,2	
LAE	200	127,0	0,0	0,8	-0,8	0,2	
LAE	2	107,0	0,0	1,3	-1,8	0,2	
LAE	0,25	98,0	-0,1	1,3	-3,3	0,2	

Nível sonoro de pico ponderado em C

testes executados conforme aplicável

sinal de teste	nível esperado (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB)	nível referência (dB)
ciclo completo de 8 kHz	135,4	-0,4	2,4	-2,4	0,2	
semicírculo positivo 500 Hz	134,4	-0,1	1,4	-1,4	0,2	
semicírculo negativo 500 Hz	134,4	-0,1	1,4	-1,4	0,2	

Indicação de sobrecarga e estabilidade

sobrecarga: aplicável a sonômetros que indicam LAeq,T

sinal de teste	indicação (dB)	erro absoluto (dB)	tolerância (dB)	incerteza (dB)
semicírculo positivo	138,3	0,0	1,8	0,2
semicírculo negativo	138,3		0,1	0,1
estabilidade de longa duração	94,0	0,0	0,1	0,1
estabilidade em nível alto	136,0	0,0		

Ruído auto-gerado

configuração de entrada	ponderação em frequência	especificado (dB)	medido (dB)
microfone instalado	A	23,9	16,8
dispositivo de entrada elétrica	A	20,0	11,3
dispositivo de entrada elétrica	C	25,0	13,5
dispositivo de entrada elétrica	Z	30,0	19,9

O nível de ruído autogerado com microfone instalado e com dispositivo de entrada elétrica é reportado somente para informação e não é utilizado para avaliar a conformidade a um requisito.


Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

 Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
 de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

 Página
 Page 6

Ponderações em frequência - Teste elétrico (representação gráfica)

(dados normalizados em 1000 Hz)

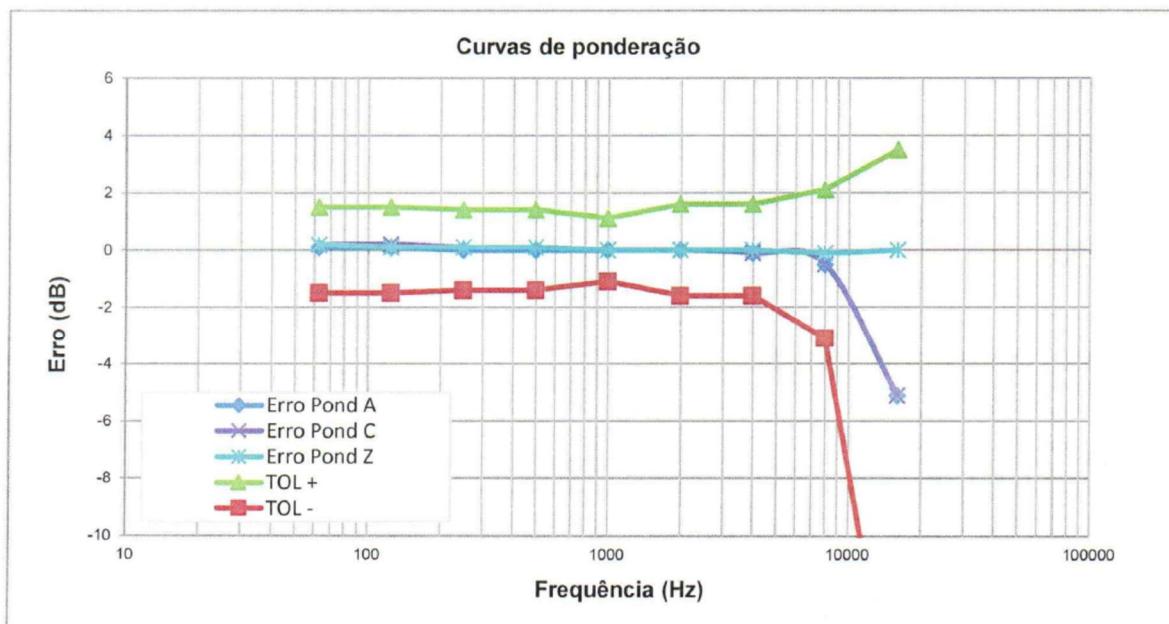
Teste acústico (normalizado em 1000 Hz)

resultados reportados corrigidos para CAMPO LIVRE

frequência [Hz]	nível de referência (dB)	erro (dB)	tolerância + (dB)	tolerância - (dB)	incerteza (dB)	faixa (dB)
125	94,0	0,2	1,5	-1,5	0,5	137
250	94,0	0,2	1,4	-1,4	0,4	
500	94,0	0,2	1,4	-1,4	0,4	
1000	94,0	0,0	1,1	-1,1	0,4	
2000	94,0	0,3	1,6	-1,6	0,6	
4000	94,0	0,1	1,6	-1,6	0,6	
8000	94,0	0,5	2,1	-3,1	0,6	2,00

O TESTE ACÚSTICO refere-se ao conjunto SONÔMETRO-MICROFONE para o campo sonoro reportado. O sonômetro permaneceu configurado com ponderação C. A menos que o cliente necessite um certificado de calibração exclusivo para microfone, o teste acústico é suficiente para caracterizar a resposta em frequência do conjunto, sonômetro-microfone, no contexto da norma IEC 61672. Os resultados reportados correspondem às condições de CAMPO LIVRE, isto é, níveis sonoros equivalentes àqueles que seriam indicados em resposta às ondas sonoras progressivas planas incidentes a partir da direção de referência. O teste acústico foi executado com um calibrador multi-frequência e posterior aplicação de correções. Os resultados reportados no teste acústico não se aplicam a indicações obtidas com incidência aleatória ou em campo de pressão (as indicações nestes campos requerem aplicação de correções ou uma calibração específica no campo de interesse).

Continuação do Certificado Nº: RBC1-11379-578

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Página
Page 7

CRITÉRIOS DA NORMA IEC 61672-1:2002 PARA ESTABELECER A CONFORMIDADE DO SONÔMETRO: A norma IEC 61672-1:2002 estabelece, para cada um dos testes, critérios de tolerância e incertezas máximas que podem ser praticadas. Com relação às incertezas, o laboratório identifica antecipadamente se o critério de incertezas máximas é atendido e, portanto, não há necessidade, a priori, do cliente fazer esta comprovação. Para identificar se o sonômetro atende determinada tolerância a norma estabelece que, os erros, estendidos pelas incertezas de medição, não devem exceder os limites de tolerância definidos para o teste. Por exemplo, se uma determinada tolerância for de 1 dB, a soma dos valores absolutos do erro e da incerteza de medição não deverá exceder a 1 dB.


Observações adicionais exclusivas desta calibração: Os testes de estabilidade de longa duração e estabilidade em nível alto se aplicam para sonômetros que apontam conformidade com a IEC 61672:2013. Estes testes foram realizados em atendimento a solicitação expressa pelo cliente e foram aplicados os critérios de tolerância e incertezas máximas declaradas na revisão vigente da IEC 61672.

(fim do resultados)

Opiniões e interpretações (não fazem parte do escopo de acreditação)

Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)
(----)

ANEXO A.2 - Calibrador acústico

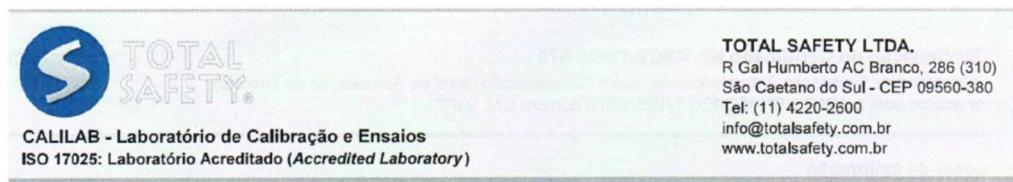

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Calibration Certificate

Nº: RBC2-11411-570

Certificate Number

RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO
Brazilian Calibration Network

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	
<input type="checkbox"/> REPROVADO	
<input type="checkbox"/> UTILIZAR SOB CONCESSÃO	
RESP: <i>[Signature]</i>	
DATA: 09/04/21	
OBS..	



CLIENTE

Customer

Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda.

Processo / O.S.:

Rua Hamacek, 122 - Lucília

21183

João Monlevade - MG - CEP 35930-240

Interessado

interested party

(o mesmo)

Item calibrado

Calibrated item

Calibrador de nível sonoro (Classe 1)

Calilab é um Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Marca

Brand

01dB

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (cu) ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

Modelo

Model

Cal31

Este certificado é válido apenas para o item descrito, não sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares. Este certificado somente pode ser reproduzido em sua forma integral e desde que seja legível. Reproduções parciais ou para fins de divulgação em material publicitário, requerem autorização expressa do laboratório. Nenhuma reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Data da calibração

Date of calibration (day/month/year)

30/03/2021



Assinado de forma digital
por David Bello
DN: cn=David Bello, o=Total
Safety, ou=Calilab,
email=david@totalsafety.co
m.br, c=BR
Dados: 1.311.311.191-123-11111

Total de páginas

Total pages number

3

Data da Emissão:

Date of issue

30/03/2021

David Bello
Signatário Autorizado
Authorized Signatory

Página

Page

1

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.

Continuação do Certificado Nº: RBC2-11411-570

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Local da calibração*Calibration location*

Sede do laboratório Calilab (conforme indicado na página 1).

Condições ambientais*Environmental conditions*

Temperatura

23,9 °C

Umidade relativa

36 %

Pressão atmosférica

926 hPa

Procedimento*Procedure*

Instrução de Trabalho IT-502 (revisão em vigência na data desta calibração). O procedimento está baseado na norma IEC 60942 – *Sound Calibrators*. Os critérios de conformidade dependem da revisão desta norma: 1988, 1997, 2003 ou 2017. A revisão escolhida pelo laboratório corresponde prioritariamente à revisão declarada pelo fabricante. O conjunto de parâmetros calibrados atende a recomendação do documento DOQ-CGCRC-052.

Plano de calibração*Calibration plan*

Os critérios de seleção do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibração é elaborado e pactuado observando: o uso de métodos apropriados, as características do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o serviço de calibração complete sua finalidade, o laboratório recomenda que este certificado de calibração seja submetido a análise crítica, observando os erros de medição reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parâmetro tem sobre as medições. Sempre que pertinente, são incluídas informações adicionais sobre contrato, solicitações do cliente, plano de calibração e configurações do item. Ajustes e reparos não fazem parte do escopo de acreditação.

Imparcialidade e confidencialidade*Impartiality and confidentiality*

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratório não pode permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. A norma identifica situações de risco à imparcialidade quando os relacionamentos são baseados em propriedade, governança, gestão, pessoal, recursos compartilhados, finanças, contratos, marketing (incluindo promoção de marcas) e pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios pela indicação de novos clientes. Para assegurar a independência do CALILAB e promover um ambiente neutro, de equidade e sem conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associações que a identifiquem como uma parte interessada. O CALILAB é, portanto, um LABORATÓRIO DE TERCEIRA PARTE e não se beneficia em detrimento de resultados de calibrações ou ensaios que sejam favoráveis ou desfavoráveis ao prestígio de uma determinada marca ou modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO 17025:2017.

Incerteza de medição*Measurement uncertainty*

Os resultados reportados referem-se à média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medição (U) relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $k = 2,00$, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Quando o fator de abrangência k é um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expressão da incerteza de medição é determinada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM). A capacidade de medição e calibração (CMC) do laboratório Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibração a incerteza reportada poderá ser maior do que a CMC.

Informações adicionais do item sob teste*Additional information*

(---)

Rastreabilidade*Traceability*

Microfone de 1/2 polegada: Identificação P114, Certificado RBC2-11208-541 (Emitente RBC/Calilab)

Multímetro Digital: Identificação P105, Certificado RBC-19/0884 (Emitente RBC/Sigtron)

Continuação do Certificado Nº: RBC2-11411-570

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Página
Page 3**RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO***Results***Nível de pressão sonora e frequência**

valor nominal	valor medido	tolerância \pm (IEC 60942:2003)		incerteza de medição	unidade da medida
94	93,81	0,40		0,10	[dB]
1000 (94 dB)	1000,4	10,0		0,1	Hz

O critério de conformidade definido na norma IEC 60942:2003 estabelece que os desvios, estendidos pelas incertezas expandidas de medição, não devem exceder os limites de tolerância especificados (expressos na tabela). O mesmo critério de aceitação vale para amplitude e frequência. A norma estabelece requisitos de incertezas máximas para o laboratório de calibração. O Calilab atende tais requisitos.

(fim do resultados)

Opiniões e interpretações (não fazem parte do escopo de acreditação)*Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)*

(----)

ANEXO B - HISTOGRAMAS DAS MEDIÇÕES DE PRESSÃO SONORA

P-01

Período Diurno

Histograma



Nível das Fontes

Nível das fontes 10									
Arquivo	10	Localização	#5280	Tipo de dados	Leq	Ponderação	A	Inicio	25/05/22 12:38:27
Fim	25/05/22 12:48:27	Leq específico	Leq (parcial)	Lmin	Lmax	L90	L50	L10	Duração cumulada hh:mm:ss
Fonte	42,7	9,8	34,7	50,5	37,1	42,0	45,5	00:07:29	
Ventos	57,1	90,0	37,9	71,6	41,1	48,6	57,7	00:02:30	
Veículos externos									
Residual	50,0	0,1	50,0	50,0	49,9	49,9	49,9	00:00:01	
Global	51,5	100,0	34,7	71,6	37,3	42,7	50,9	00:10:00	

Período Noturno

Histograma



Nível das Fontes

Nível das fontes 02									
Arquivo	02	Localização	#5280	Tipo de dados	Leq	Ponderação	A	Inicio	24/05/22 23:04:08
Fim	24/05/22 23:14:08	Leq específico	Leq (parcial)	Lmin	Lmax	L90	L50	L10	Duração cumulada hh:mm:ss
Fonte	37,0	99,3	31,2	44,3	34,2	36,0	39,1	00:09:10	
Ventos	37,0	0,7	36,5	37,5	36,4	36,9	37,4	00:00:04	
Residual	37,0	100,0	31,2	44,3	34,2	36,0	39,1	00:09:14	
Global	37,0	100,0	31,2	44,3	34,2	36,0	39,1	00:09:14	

P-03

Período Diurno

Histograma




Nível das Fontes

Nível das fontes 07									
Arquivo	07	Localização	#5280	Tipo de dados	Leq	Ponderação	A	Inicio	25/05/22 10:51:41
Fim	25/05/22 11:01:41	Leq específico	Leq (parcial)	Lmin	Lmax	L90	L50	L10	Duração cumulada hh:mm:ss
Fonte	39,1	99,8	30,6	54,7	33,2	36,6	41,4	00:09:59	
Ventos fortes	40,0	0,2	40,0	40,0	39,9	39,9	39,9	00:00:01	
Residual	39,1	100,0	30,6	54,7	33,2	36,6	41,4	00:10:00	



Período Noturno


Histograma

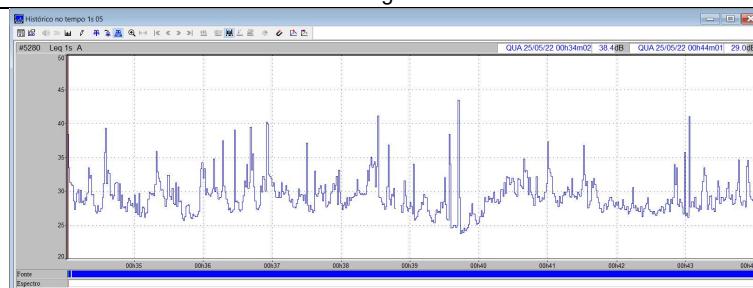


Nível das Fontes

Nível das fontes 05									
Arquivo	05	Localização	#5280	Tipo de dados	Leq	Ponderação	A	Inicio	25/05/22 00:34:02
Fim	25/05/22 00:44:02	Leq específico	Leq (parcial)	Lmin	Lmax	L90	L50	L10	Duração cumulada hh:mm:ss
Gritos/cigarras	30,4	99,8	23,7	43,4	26,6	28,7	32,1	00:09:55	
Residual	31,0	0,2	31,0	31,0	30,9	30,9	30,9	00:00:01	
Global	30,4	100,0	23,7	43,4	26,6	28,7	32,1	00:09:56	

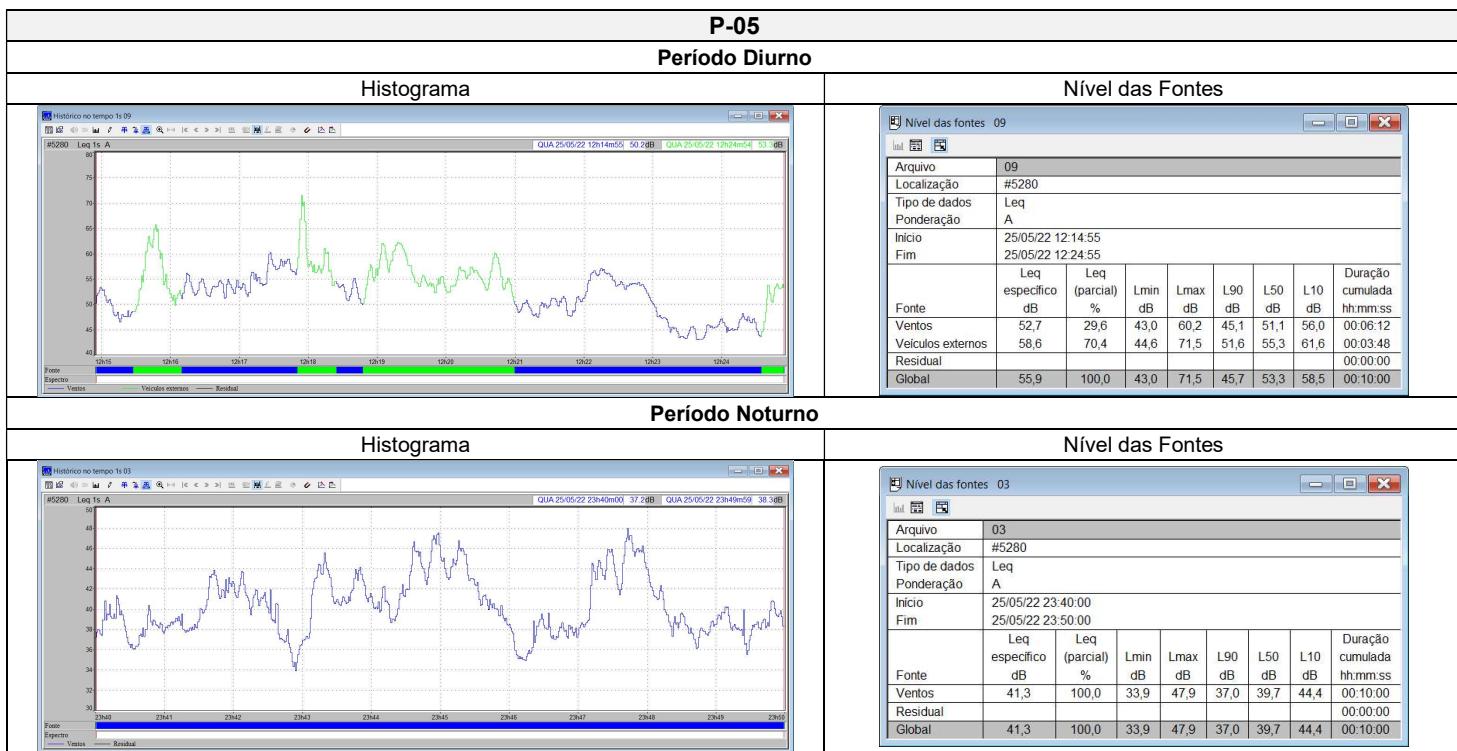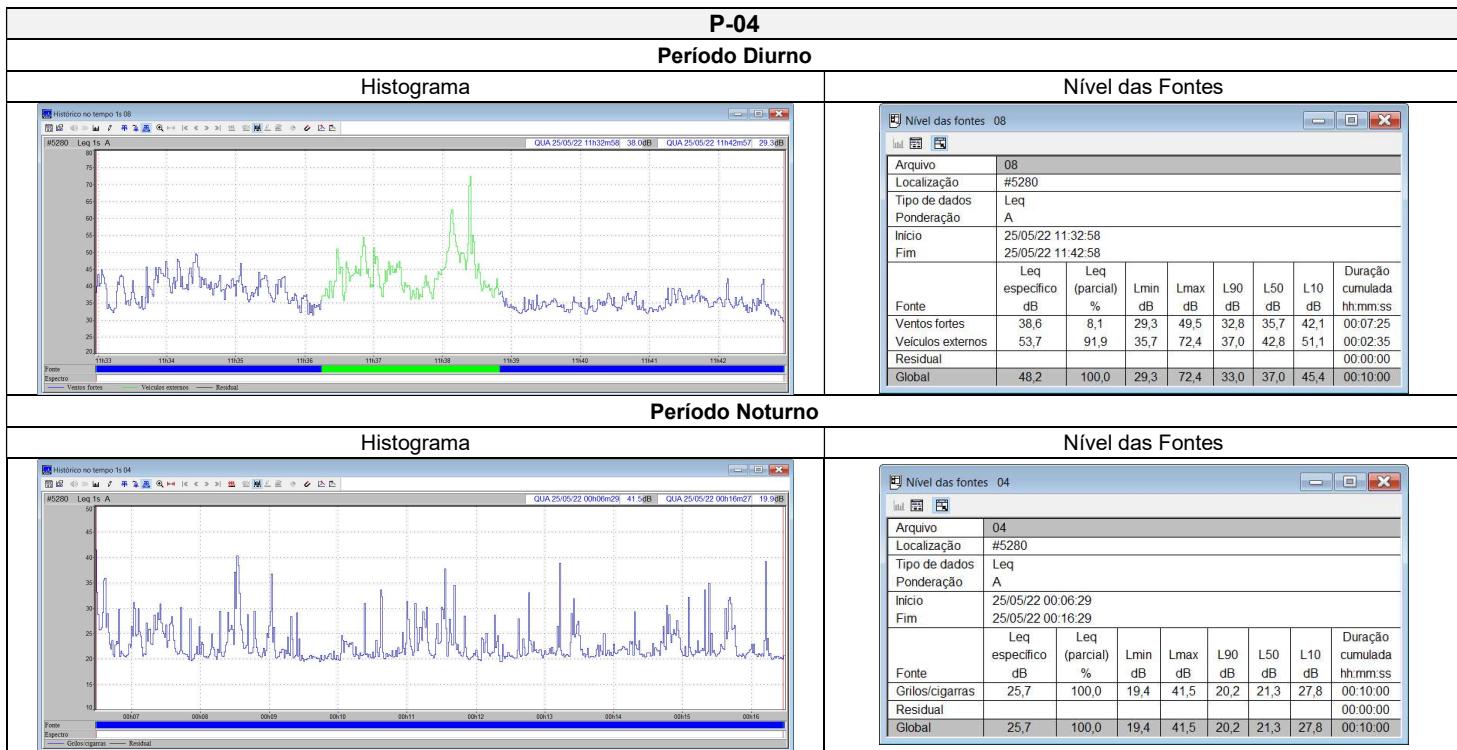

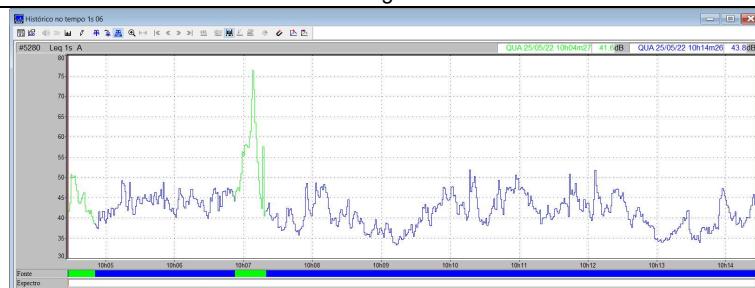P-06
Período Diurno
Histograma

Nível das Fontes

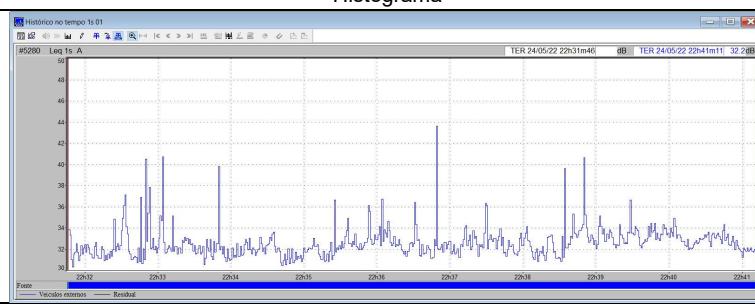Nível das fontes 06								
Arquivo	06							
Localização	#5280							
Tipo de dados	Leq							
Ponderação	A							
Inicio	25/05/22 10:04:27							
Fim	25/05/22 10:14:27							
Fonte	Leq específico dB	Leq (parcial) %	Lmin dB	Lmax dB	L90 dB	L50 dB	L10 dB	Duração cumulada hh:mm:ss
Ventos	43,2	13,0	33,3	51,8	36,2	41,5	46,7	00:09:09
Veículos externos	61,7	87,0	38,6	76,3	41,3	46,5	59,6	00:00:51
Residual								00:00:00
Global	51,6	100,0	33,3	76,3	36,5	41,8	47,1	00:10:00

Período Noturno
Histograma

Nível das Fontes

Nível das fontes 01								
Arquivo	01							
Localização	#5280							
Tipo de dados	Leq							
Ponderação	A							
Inicio	24/05/22 22:31:26							
Fim	24/05/22 22:41:26							
Fonte	Leq específico dB	Leq (parcial) %	Lmin dB	Lmax dB	L90 dB	L50 dB	L10 dB	Duração cumulada hh:mm:ss
Veículos externos	32,9	98,1	30,3	43,6	31,1	32,2	33,7	00:09:25
Residual	31,9	1,9	30,9	32,9	31,0	31,7	32,3	00:00:14
Global	32,9	100,0	30,3	43,6	31,1	32,2	33,7	00:09:39

ANEXO C - CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES SONORAS

PONTO	EVENTOS PERCEBIDOS DURANTE AS MEDIÇÕES			
	PERÍODO DIURNO		PERÍODO NOTURNO	
	EVENTOS DA FONTE MONITORADA	SOM RESIDUAL	EVENTOS DA FONTE MONITORADA	SOM RESIDUAL
P-01	Nenhum evento percebido	Motos e veículos particulares, Ventos balançando as folhas	Nenhum evento percebido	Ventos balançando as folhas
P-03	Nenhum evento percebido	Ventos balançando as folhas	Nenhum evento percebido	Grilos/cigarras
P-04	Nenhum evento percebido	Veículos Ventos balançando as folhas	Nenhum evento percebido	Grilos/cigarras
P-05	Nenhum evento percebido	Motos e veículos particulares, Ventos balançando as folhas	Nenhum evento percebido	Ventos balançando as folhas
P-06	Nenhum evento percebido	Motos e veículos particulares, Ventos balançando as folhas	Nenhum evento percebido	Veículos (ao fundo)

ANEXO D - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

VIA DO CONTRATANTE

Página 1/1

CREA-MG

ART de Cargo ou Função

14201600000003027008

1. Responsável Técnico
JUCELIO FRAGA BRUZZI
Título profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL

RNP: **1415096252**

Registro: **04.0.0000200472**

2. Contratante
Contratante: **ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA**
Logradouro: **RUA HAMACEK**
Bairro: **LUCÍLIA**
Cidade: **JOÃO MONLEVADE**
UF: **MG**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
CEP: **35930-240**

CNPJ: **05.770.537/0001-54**
Nº: **00122**

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: **ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA**
Logradouro: **RUA HAMACEK**
Bairro: **LUCÍLIA**
Cidade: **JOÃO MONLEVADE**
Data de início: **12/07/2003**
UF: **MG**
Tipo de vínculo: **SÓCIO**
Identificação do cargo/função: **GERENTE TÉCNICO**
CEP: **35930-240**

Nº: **000122**

4. Atividade Técnica
Desempenho de **CARGO TÉCNICO** Quantidade: **8.00** Unidade: **H/D**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE JOÃO MONLEVADE -

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

João Monlevade, 01 de Julho de 2016
 Local _____
 data _____
JUCELIO FRAGA BRUZZI - RNP:1415096252

ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA CNPJ: 05.770.537/0001-54

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Valor da ART: **74,37**

Registrada em: **22/03/2016**

Valor Pago: **74,37**

Noss Número: **0000000003014170**

- A Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda adota como regra de decisão para a declaração da conformidade de seus resultados, não considerar a incerteza dos ensaios e amostragens para declarar se um resultado está conforme ou não com uma Legislação Ambiental, Lei, Decreto, Regulamento, Nota Técnica ou similar.

- Os planos de amostragens realizadas pela Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda possuem o mesmo número de identificação das amostras e estão disponíveis, se requeridos. Os métodos de amostragens estão contidos no campo Metodologia Empregada.

- As incertezas expandidas de medição para todos os ensaios do escopo de homologação da Ecoar foram calculadas de acordo com os métodos de referência e estão à disposição para consulta a qualquer momento por parte de nossos clientes.

- As condições ambientais (velocidade dos ventos) que influenciam nos resultados, são monitoradas e registradas na planilha de campo e estão disponíveis para consulta, se necessário.

- Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da Ecoar Monitoramento Ambiental Ltda. Este relatório não pode ser reproduzido de forma parcial, somente na íntegra.

- Os resultados se referem somente às amostras analisadas. As amostras coletadas pelo cliente, são analisadas conforme recebidas.

- Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de Confidencialidade.

Aprovado por:

Jucélio Bruzzi

CREA-MG: 200472/D
CRQ-MG: 02.406.382 - 2^a Região
Engenheiro Ambiental
Gerente Técnico
Signatário Autorizado